


1.3.11-2.03.037
vervallen binnendeuren begane grond

1.3.00
Binnendeuren conform standaard

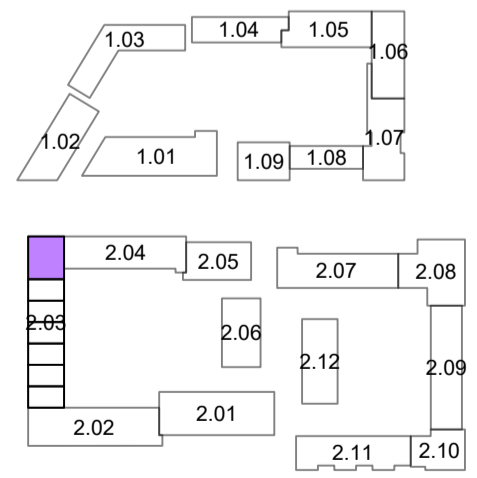

Opmerkingen:
De aangegeven maatvoering is indicatief.
De exacte maatvoering wordt bepaald in het werk.
Definitieve positie ventilatie punten is nader te bepalen.